


AMPLIX EVEREST 1961

relevé sur Nr 50143

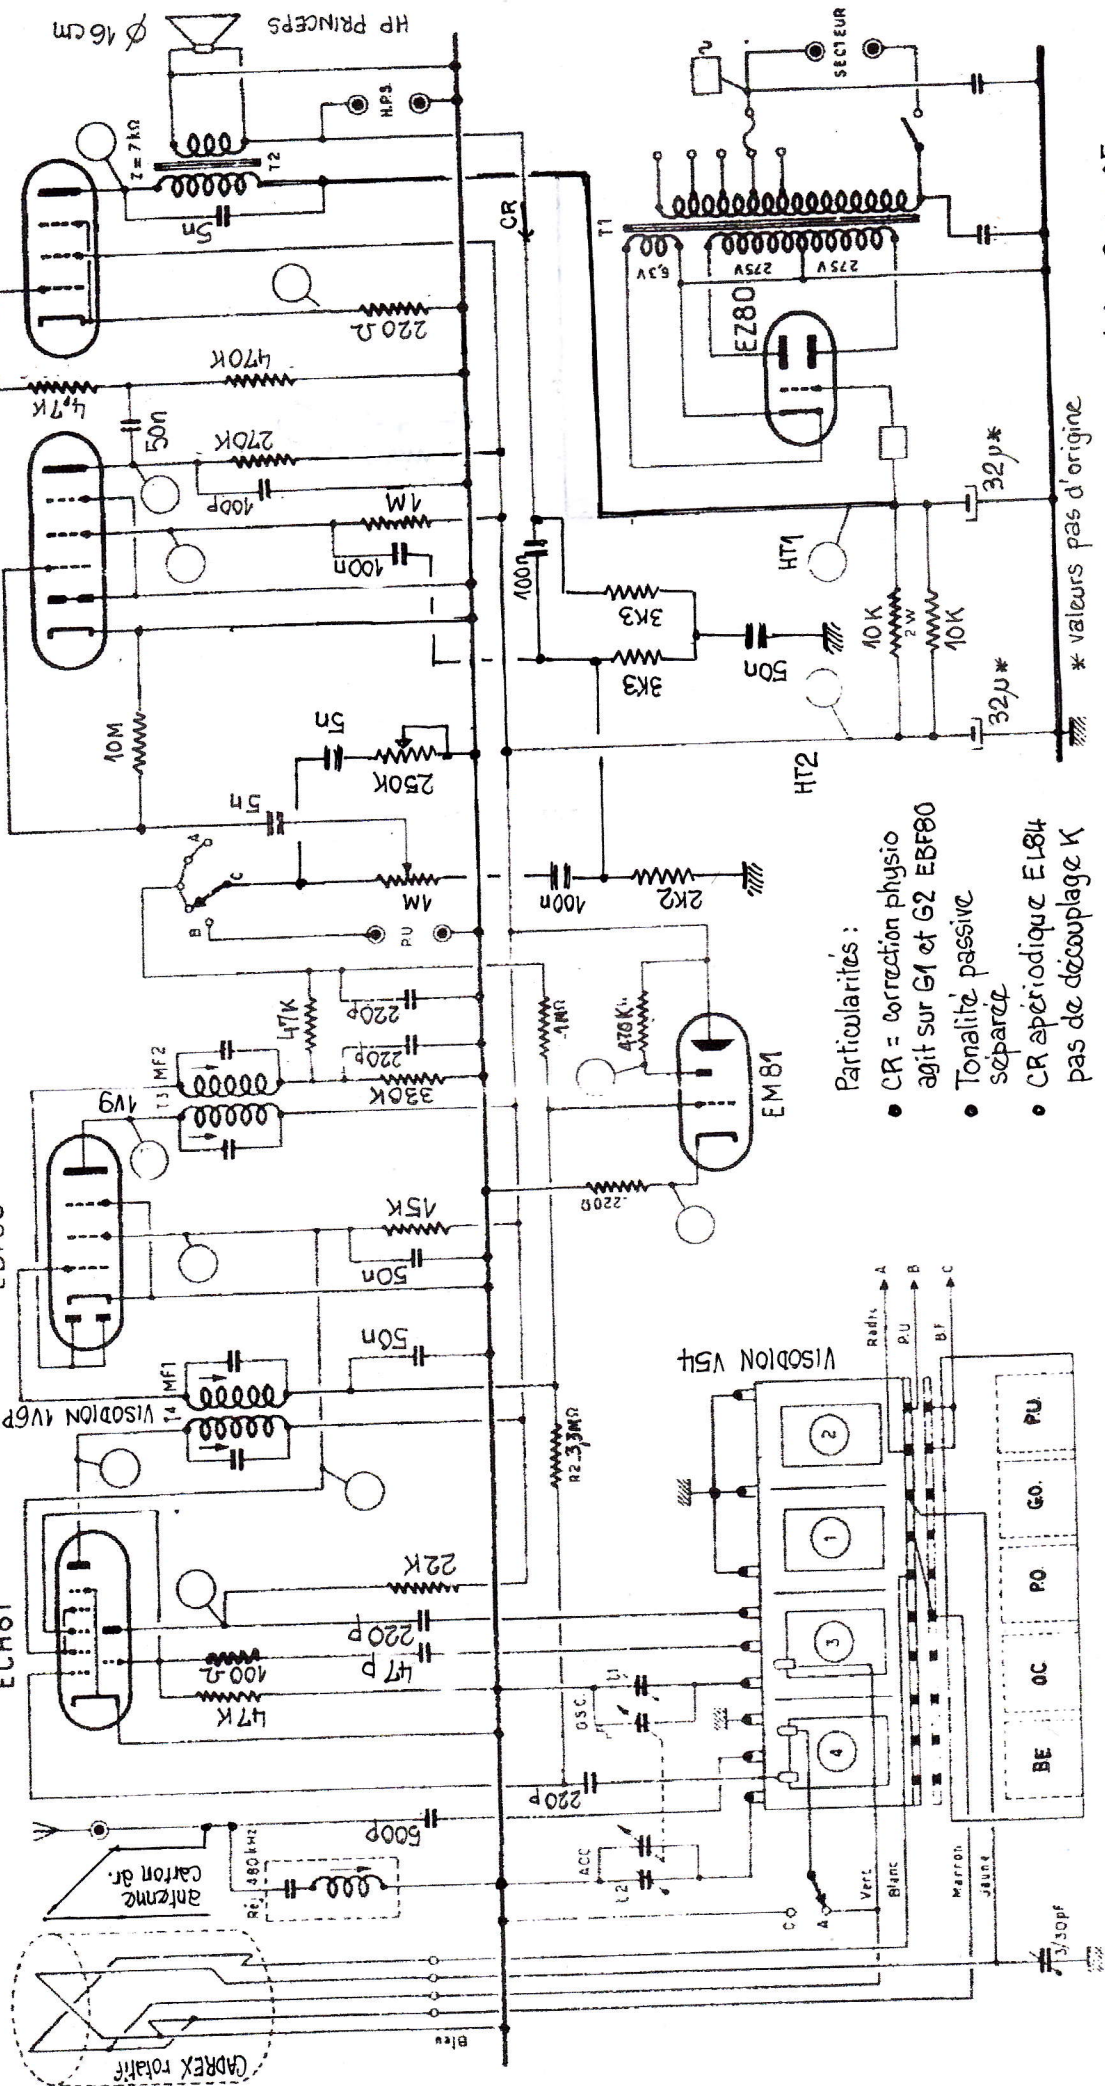

- Particularités :
- CR = correction physio agit sur G1 et G2 EBF80
 - Tonalité passive séparée
 - CR aperiodique EL84 pas de découplage K

dajec 2020 05

* valeurs pas d'origine